Uppdatera programversion i aggregat med EvoControl

1. Ladda ner fil för ditt aggregat från sidan nedan till ett USB-minne.
   - https://support.acetec.se/programuppdateringar/
   - (Ingen lösen krävs.)
   - Byt ej namn på filen.
   - Filen får ej ligga i en katalog.
   - Inga andra filer på USB-minnet får finnas med namn som börjar på ”firmware” eller ”evo”.
   - USB-minnet ska vara formaterat i formatet ”FAT32”.
2. Gör aggregatet strömlöst.
3. Öppna aggregatet och leta rätt på kretskortet.
4. Anslut USB-minnet till USB-kontakten.

5. Anslut strömmen till aggregatet igen.
6. Vänta ca 1 minut medan huvudkortet uppdateras.
7. Om displayen också behöver ny programvara sker det automatiskt från huvudkortet och en stapel visas under processen (ca 4 minuter).

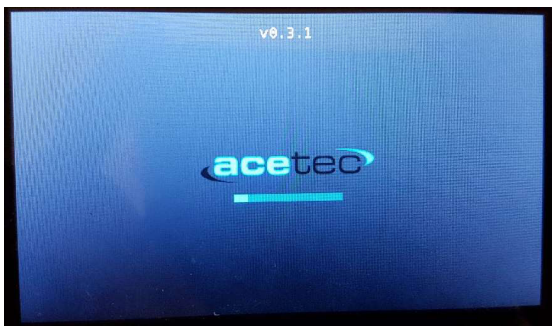

8. Ta bort USB-minnet.
9. Skruva tillbaka luckor och stäng aggregatet.